

Bordure de toiture 1.651 Standard

lamitherm®
wancortherm®

Détail / 08.2017


Raccord sur toiture inclinée

Pied de toit détail de raccord de façade et toiture

Toiture chaude avec un espace de ventilation

Enveloppe thermique ininterrompue

A exécuter par le client

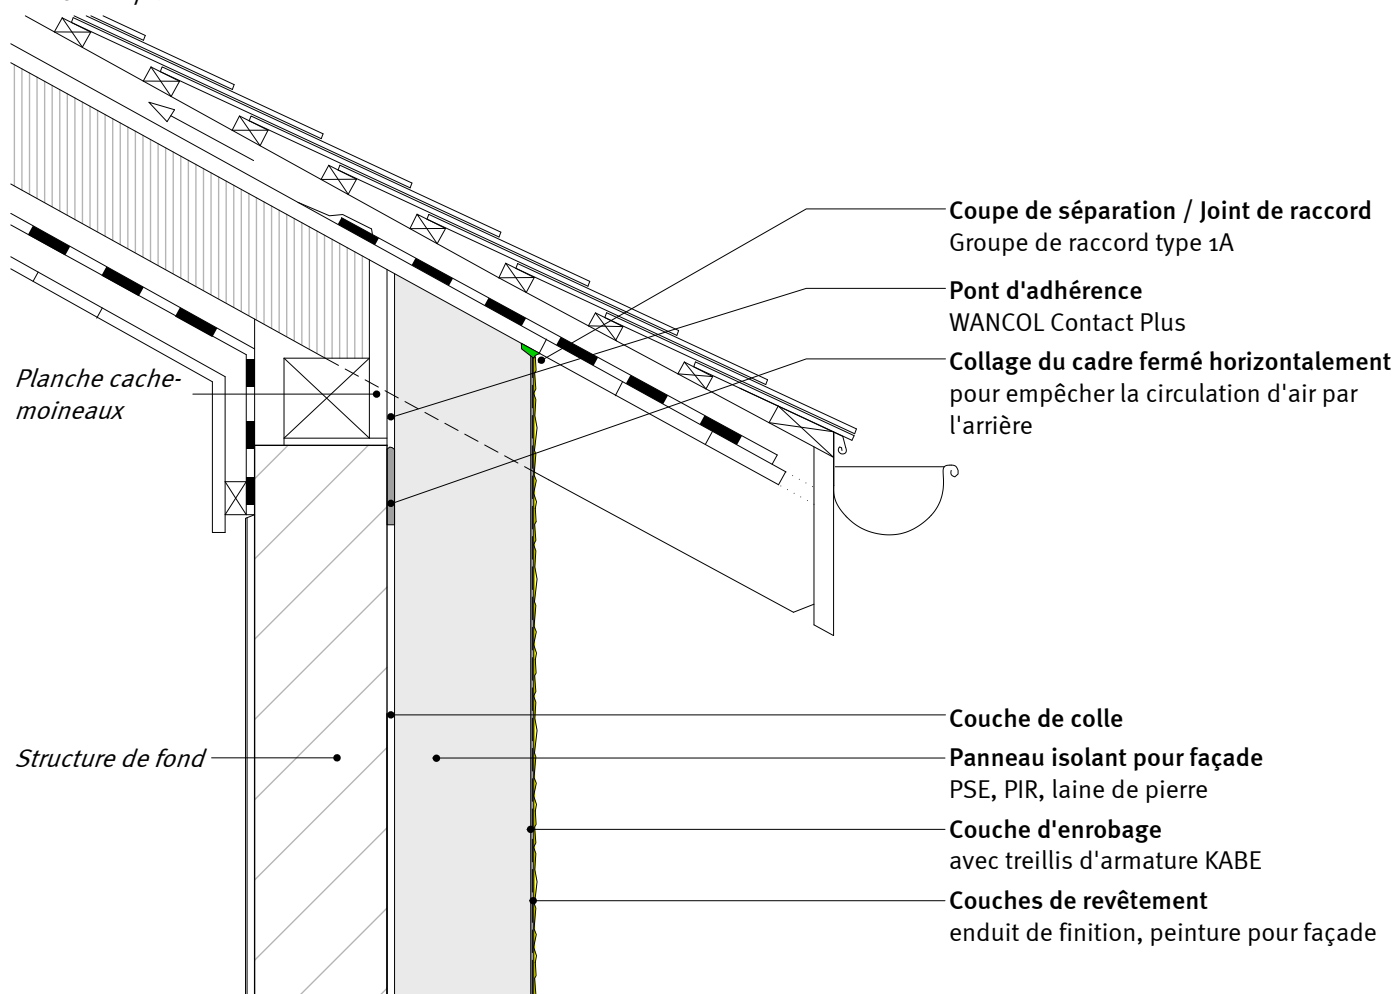

Indications techniques

- Exécuter le raccord au plafonnage du toit et aux chevrons avec coupe de séparation bien formée à travers toutes les couches de crépi.
- Séparation sans compromis des matériaux.
- Panneaux d'isolation posés à joints serrés à la sous-face.
- D'éventuelles cavités sont à remplir avec un matériau isolant approprié.
- La planche cache-moineaux empêche la pénétration d'humidité dans les locaux et sert simultanément d'interface de travail.
- Les détails doivent être suivis et contrôlés par la direction des travaux.

Raccord

